


OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

- A1 QUAT-NT 60x60 45W/4200lm/mP IP40 IK07
- A2 QUAT-NT 120x00 45W/4200lm/mP IP40 IK07
- A3 QUAT-NT 60x30 22W/2250lm/mP IP40 IK07
- B1 LIST-NT 30x30 25W/2600lm/sD IP40 IK07
- B2 LIST-PT 30x30 25W/2600lm/sD IP40 IK07
- B3 LIST-PT 30x30 25W/2600lm/sD IP65 IK07
- C1 COMMA-490 20W/2100lm/mP IP65 IK07
- D1 FUTU-NT60x60 45W/4300lm/mP IP40 IK07
- AW1 ONTEC R C1 302 NM (AUTOTEST)
- EW1 ONTEC S M1 301 M (AUTOTEST)

OZNACZENIA:

- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY 10A/250V IP-20
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10A/250V IP-20
- ŁĄCZNIK SCHODOWY 10A/250V IP-20
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10A/250V IP-20
- ŁĄCZNIK PRZYCIŚK ŚWIATŁO 10A/250V IP-20
- CZUJNIK OBECNOŚCI

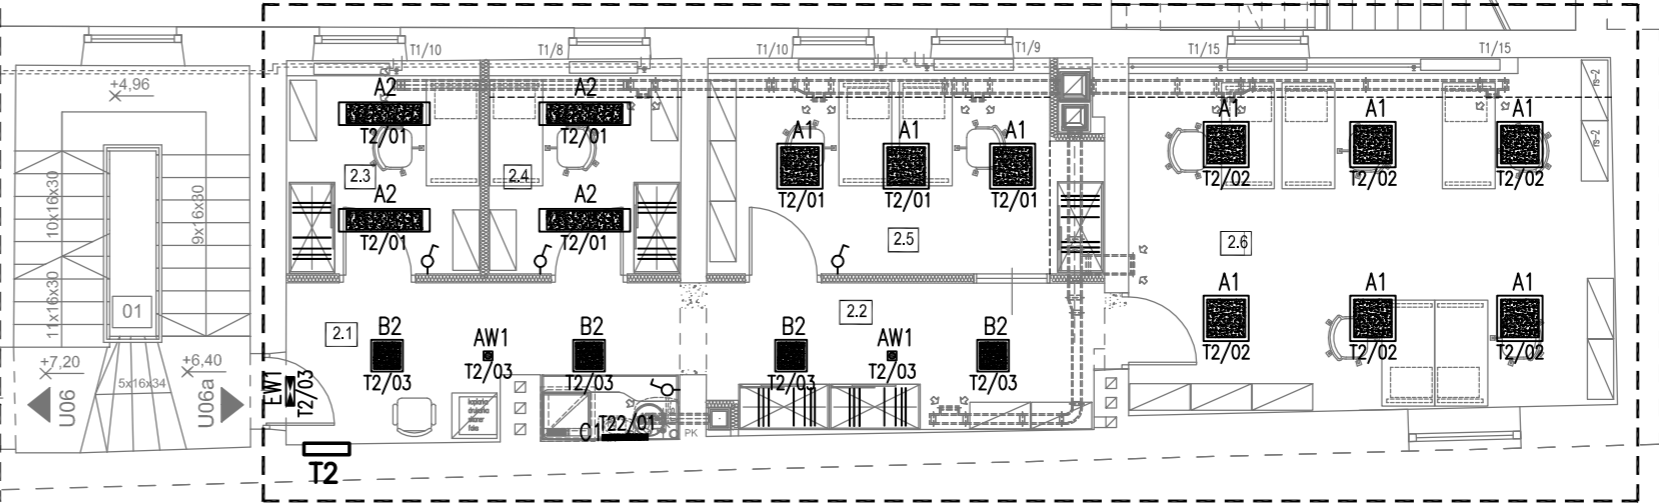

RZUT PIĘTRA 2

AML Architekci

PRACOWNIA PROJEKTOWA

e-mail: rafalgrzywaczuk@gmail.com
tel. kom.: +48 70 502 832 953

projektował : mgr inż. WOJCIECH LISEK upr. 945/94, MAPI/E/1502/01 w specj. elektrycznej bez ograniczeń	podpis : 	sprawdził : mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ upr. 108/994, MAPI/E/0321/01 w specj. elektrycznej bez ograniczeń	podpis :
inwestor : Urząd Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków	obiekt : REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH LOKALI U002 I U006 W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM NA DZ. NR 44 OBR. 119 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY UL. BISKUPIEJ 18 W KRAKOWIE		
branża : ELEKTRYCZNA	treść rysunku : RZUT 2 PIĘTRA INSTALACJA OŚWIETLENIA		
data : 08. 2018			
faza : PBW			
skala : 1:100			
			nr rys. E204