



LEGENDA:

Telewizja dozorowa (CCTV):	
GPD	Szafa 19" instalacji strukturalnej
	Kamera wewnętrzna kopułkowa, 3Mpix
—	Kabel typu FTP kat. 6A
— ⁿ —	n – ilość przewodów

KODOWANIE ELEMENTÓW CCTV:

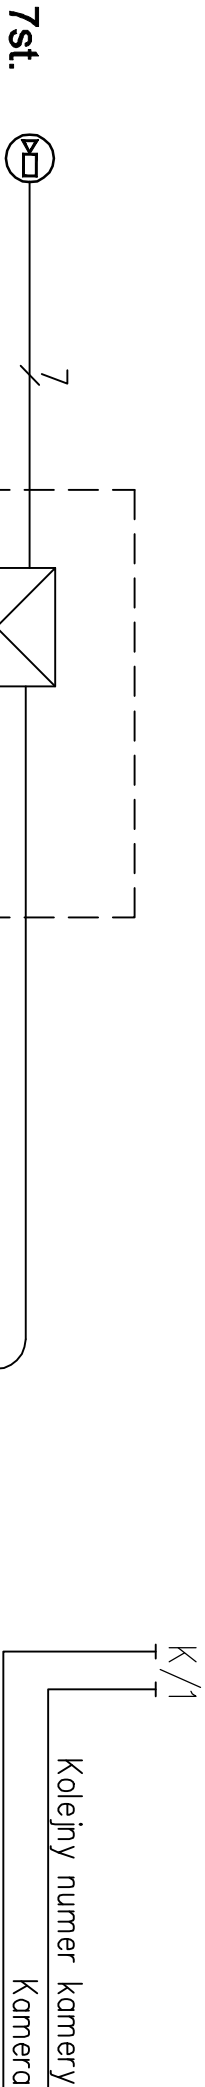

Poziom 0

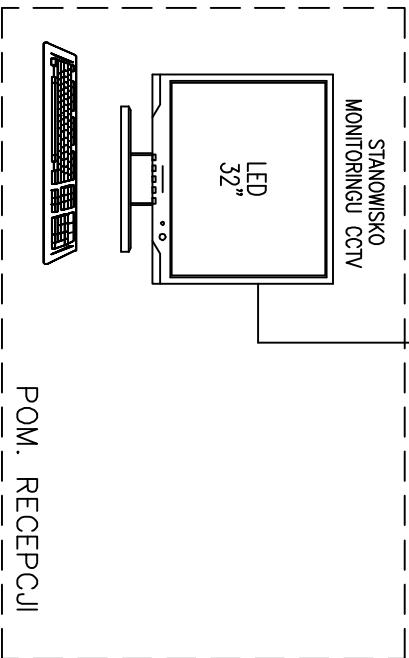

INWESTOR	URZĄD MIASTA KRAKOWA, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 W KRAKOWIE
PROJEKT	ARANŻACJA PARTERU WRAZ Z OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM WENTYL. I KLIMATYZ. DLA PARTERU BUDYNKU, UMOŻLIWIĄCYM PÓŹNIEJSZĄ ROZBUDOWĘ TYCH INSTALACJI NA POZOSTAŁYCH KONDYGNACJACH BUDYNKU UMK PRZY UL. STACHOWICZA 18
ADRES INWESTYCJI	UL. STACHOWICZA 18 W KRAKOWIE
TREŚĆ	Schemat instalacji CCTV
BRANŻA	ELEKTRYKA SŁABOPRĄDY
FAZA	ARANŻACJA WNIĘTRZ
SKALA	—
DATA	LISTOPAD 2018
PROJEKTANT	JANUSZ SZCZYPKA Upř. proj.MAP/0327/PW/OE/12