


LEGENDA:

Instalacja okablowania strukturalnego:

	Gniazdo 1xRJ 45 kat.6A montowane na ścianie
	Gniazdo 3xRJ 45 kat.6A montowane na ścianie lub w puszczce
	Puszka podłogowa w zakresie instalacji elektrycznej
	Kabel typu FTP kat. 6A
	n – ilość przewodów

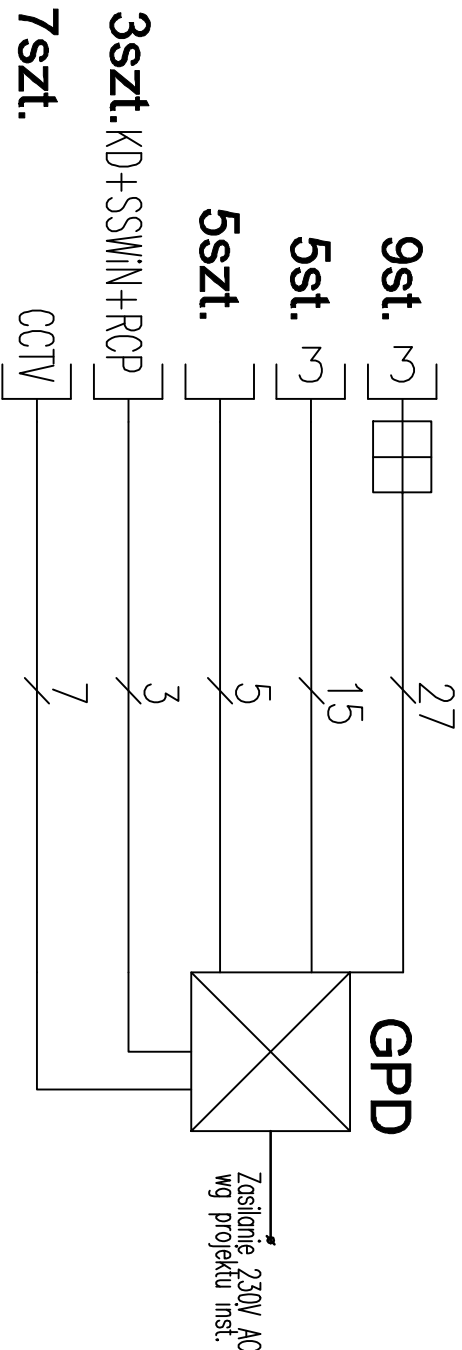

Poziom 0

INWESTOR	URZĄD MIASTA KRAKOWA, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 W KRAKOWIE
PROJEKT	ARANŻACJA PARTERU WRAZ Z OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM WENTYL. I KLIMATYZ. DLA PARTERU BUDYNKU, UMOŻLIWIĄCYM PÓŹNIEJSZĄ ROZBUDOWĘ TYCH INSTALACJI NA POZOSTAŁYCH KONDYGNACJACH BUDYNKU UMK PRZY UL. STACHOWICZA 18
ADRES INWESTYCJI	UL. STACHOWICZA 18 W KRAKOWIE
TREŚĆ	Schemat sieci strukturalnej
BRANŻA	ELEKTRYKA SŁABOPRĄDY
FAZA	ARANŻACJA WNĘTRZ
SKALA	—
DATA	LISTOPAD 2018
PROJEKTANT	JANUSZ SZCZYPKA Upr. proj.MAP/0327/PW/OE/12 <i>JS</i>

1.5